


Obejście pompowe NANOPANEL



INDEKS	NAZWA
NAN 706209	Obejście pompowe z zaworem różnicowym NANOPANEL poziome 1"
NAN 706216	Obejście pompowe z zaworem różnicowym NANOPANEL poziome 5/4"
NAN 706223	Obejście pompowe z zaworem różnicowym NANOPANEL poziome 6/4"
NAN 706230	Obejście pompowe z zaworem różnicowym NANOPANEL poziome 2"
NAN 706247	Obejście pompowe z zaworem różnicowym NANOPANEL pionowe 1"
NAN 706254	Obejście pompowe z zaworem różnicowym NANOPANEL pionowe 5/4"
NAN 706261	Obejście pompowe z zaworem różnicowym NANOPANEL pionowe 6/4"
NAN 706278	Obejście pompowe z zaworem różnicowym NANOPANEL pionowe 2"

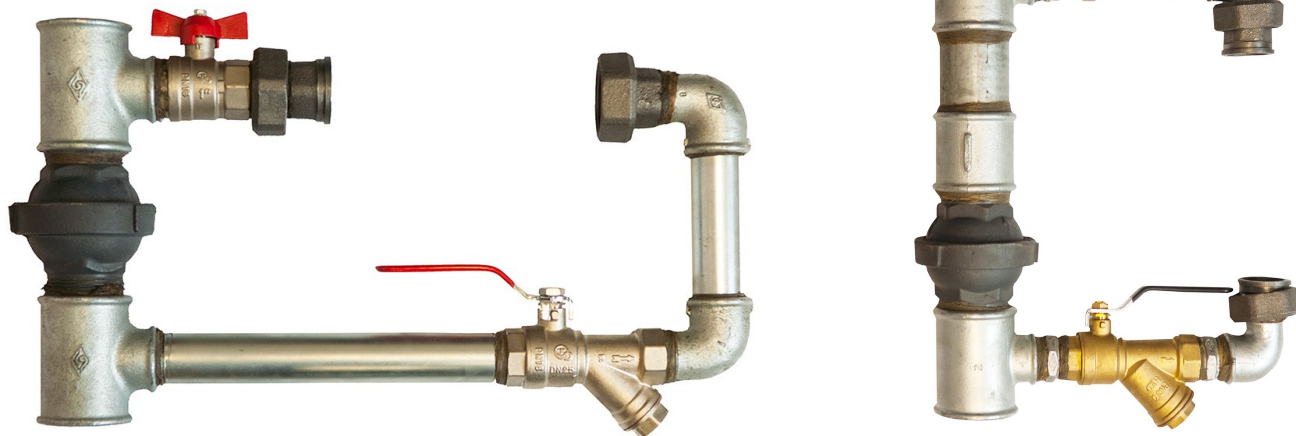


Zastosowanie obejścia pompowego NANOPANEL

Zawór zwrotny kulowy ZR jest montowany w instalacjach c.o. z wymuszonym obiegiem wody (pompą cyrkulacyjną). Zestaw może być stosowany do określonej na zewnętrznej etykiecie średnicy wyjścia z kotła c.o.

Instalacja

Zestaw należy zamontować w układzie pionowym bądź poziomym w zależności od jego rodzaju. Podczas montowania zestawu należy pamiętać o właściwym ukierunkowaniu zgodnie z przepływem wody w instalacji (kierunek przepływu został oznaczony na poniższym rys.).

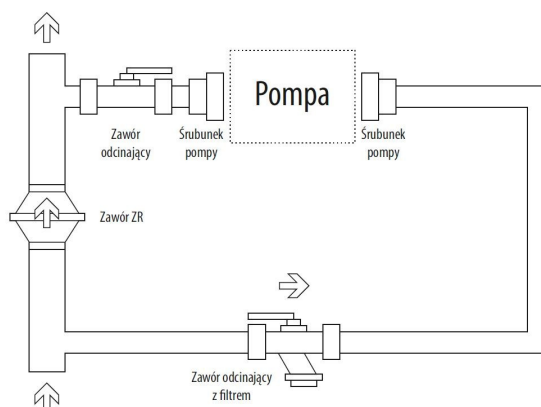

SBS Sp. z o.o. 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93, tel.: 42 663 54 00